



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

العدد : 460
التاريخ : 2025/8/18

م/ اعلان طلبية شراء (2025/8207)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستندات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب.

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستندات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او نواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماويه)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/8207	مجهز قدره ups-20kv	2025/8/26
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم / اسيل

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2025/8/18

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
					رقماً	كتابة
1	مجهاز قدره ups 20kv	1				
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل الجهاز

اسم الجهاز :
توقيع الجهاز :
التاريخ :
ختم الجهاز :



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة افعال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
 - 11-16- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز
- اطلعت على الشروط اعلاه




- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :



جدول المواصفات الفنية

No.	Item and Specifications	QTY																																
1-	APC Smart –UPS SRT On-Line, 20 kVA/20kW, Rack mounted, 230V/380V...415V, Hardwire 5-Wire (3P++N+E)+ 3-Wire (1P+N+E), Network Card, (1× SRTG20KXLI+ 4× SRTG192XLBP2)	1																																
	<table><tr><td>Power Operation</td><td>3 phase input/ output (3PH:3PH) 3 phase input/ 1 phase output (3 PH:1PH)</td></tr><tr><td>Main Input Voltage</td><td>400V AC 3 phases 230V AC 1 phase</td></tr><tr><td>Other Input voltage</td><td>380 ... 415 V AC 220 ...240V AC</td></tr><tr><td>Input Connector type</td><td>1 hardware 5 wire (3P+N+E) 1 hardware 3 wire (1P+N+E)</td></tr><tr><td>Network frequency</td><td>50+/- 10%hz</td></tr><tr><td>Main Output Voltage</td><td>400 V AC 3 phase 230V AC 1 phase</td></tr><tr><td>Other Output Voltage</td><td>230 V</td></tr><tr><td>Output Connector type</td><td>1 hardware 5 wire (3P+N+E) 1 hardware 3 wire (1P+N+E)</td></tr><tr><td>Output frequency</td><td>50+/- 5%hz</td></tr><tr><td>Rated power in W</td><td>20000W</td></tr><tr><td>Rated power in VA</td><td>20000VA</td></tr><tr><td>Battery Packs</td><td>(1× SRTG20KXLI+ 4× SRTG192XLBP2) 12V, 9A 4 *(Battery Packs with 4 Battery Module (32pcs*12v, 9Ah))</td></tr><tr><td>Battery Voltage</td><td>+/- 192V (0V)</td></tr><tr><td>Estimation Runtime</td><td>30 min</td></tr><tr><td>Mounting mode</td><td>Rack-mounted</td></tr><tr><td>Rack</td><td>APC Easy Rack, 42 U, Black , with Roof, Casters, feet, 4 Brackets, and Slide Panels, No Bottom, 1991H*600W*1100D mm With Additional 6 Rack shelves</td></tr></table>	Power Operation	3 phase input/ output (3PH:3PH) 3 phase input/ 1 phase output (3 PH:1PH)	Main Input Voltage	400V AC 3 phases 230V AC 1 phase	Other Input voltage	380 ... 415 V AC 220 ...240V AC	Input Connector type	1 hardware 5 wire (3P+N+E) 1 hardware 3 wire (1P+N+E)	Network frequency	50+/- 10%hz	Main Output Voltage	400 V AC 3 phase 230V AC 1 phase	Other Output Voltage	230 V	Output Connector type	1 hardware 5 wire (3P+N+E) 1 hardware 3 wire (1P+N+E)	Output frequency	50+/- 5%hz	Rated power in W	20000W	Rated power in VA	20000VA	Battery Packs	(1× SRTG20KXLI+ 4× SRTG192XLBP2) 12V, 9A 4 *(Battery Packs with 4 Battery Module (32pcs*12v, 9Ah))	Battery Voltage	+/- 192V (0V)	Estimation Runtime	30 min	Mounting mode	Rack-mounted	Rack	APC Easy Rack, 42 U, Black , with Roof, Casters, feet, 4 Brackets, and Slide Panels, No Bottom, 1991H*600W*1100D mm With Additional 6 Rack shelves	
Power Operation	3 phase input/ output (3PH:3PH) 3 phase input/ 1 phase output (3 PH:1PH)																																	
Main Input Voltage	400V AC 3 phases 230V AC 1 phase																																	
Other Input voltage	380 ... 415 V AC 220 ...240V AC																																	
Input Connector type	1 hardware 5 wire (3P+N+E) 1 hardware 3 wire (1P+N+E)																																	
Network frequency	50+/- 10%hz																																	
Main Output Voltage	400 V AC 3 phase 230V AC 1 phase																																	
Other Output Voltage	230 V																																	
Output Connector type	1 hardware 5 wire (3P+N+E) 1 hardware 3 wire (1P+N+E)																																	
Output frequency	50+/- 5%hz																																	
Rated power in W	20000W																																	
Rated power in VA	20000VA																																	
Battery Packs	(1× SRTG20KXLI+ 4× SRTG192XLBP2) 12V, 9A 4 *(Battery Packs with 4 Battery Module (32pcs*12v, 9Ah))																																	
Battery Voltage	+/- 192V (0V)																																	
Estimation Runtime	30 min																																	
Mounting mode	Rack-mounted																																	
Rack	APC Easy Rack, 42 U, Black , with Roof, Casters, feet, 4 Brackets, and Slide Panels, No Bottom, 1991H*600W*1100D mm With Additional 6 Rack shelves																																	

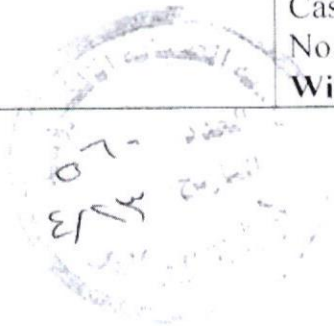

م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.



شروط التجهيز

- ١- يجب أن يكون المجهز حاصل على ترخيص نافذ من هيئة الإعلام والاتصالات لبيع وتداول الجهاز أعلاه مع تزويدنا بنسخة من الترخيص نافذ الصلاحية.
- ٢- تقوم الشركة المجهزة بتجهيز وربط وتنصيب وتشغيل الجهاز في موقع شركة مصافي الجنوب داخل الموقع المحدد من قبل الجهة المستفيدة.
- ٣- يجب أن تكون البطاريات المستخدمة (Install) وليس (Replacement) لسنة ٢٠٢٤
- ٤- ضمان لمدة سنتين للصيانة والإستبدال .

