



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 21
التاريخ : 2026/1 /26

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م/اعاده اعلان طلبية شراء(11364 / 2025)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:

- 1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادته تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN
- 7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات
- يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبة الشراء المباشر ويثبت عليه المعلومات التالية :-
- أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- 8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد – والثلاثاء – والخميس) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الاحالة
- 12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .
- 14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .
- 15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامة من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادة في السلامة بالمواقع النفطية)
- 16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهادته المنشأ و شهادته الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2025/11364	غطاس	2026/02/03
		وحسب استمارة العروض المرفقة	

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /محمد رسن/نور

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

126

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/1/26


السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	غطاس	٢			رقماً	كتابة
	وحسب المواصفات المرفقة				المبلغ الاجمالي رقماً	
					المبلغ الاجمالي كتابه	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز :
التاريخ :
ختم المجهز :

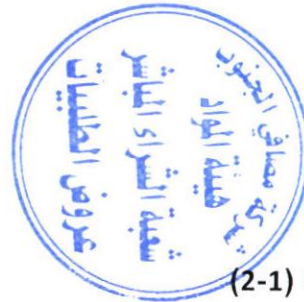

يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز.
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11- يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع :

- E mail : يكتب الايميل بصورة واضح

TWO (2) Heavy duty electrical submersible pump suitable for industrial application .

SPECIFICATION :

Liquid handled	Oily water (include solids-handling)
Q (M3/hr)	20
Discharge pr. (bar)	5
motor	3 ph / 380 / 50 Exd IIB T4
Flexible hose	10 M
Power cable	20 M
Origin	USA, EUORPE

التجهيز تسجل يوم



مكتب مضافي الجنوب
شعبة المواد
شعبة الشراء المباشر
عروض الطلبات

水泵性能试验报告

产品型号: 50BHQ15-20-2.25

计划编号:

测试编号: 20230621941

泵类型: 小型潜水泵

原产编号: 205

额定电压: 380V

进口口径: 0.05m

出口口径: 0.05m


额定功率: 2.2kW

水温: 0.0℃

出口表压: 1.20

电机效率: %

序号	测定数值												功率因数	机组效率
	电压 V	电流Ia A	电流Ib A	电流Ic A	功率 kW	转速 r/min	流量 m³/h	进口压 kPa	出口压 kPa	流量 m³/h	扬程 m	功率 kW		
1	381.8	5.28	5.22	5.03	1.927	2832	40.26	0	87	40.26	10.1	1.927	0.56	67.3
2	380.8	5.19	5.13	4.94	1.877	2833	35.35	0	112	35.36	12.6	1.877	0.56	61.7
3	381.2	5.05	5.00	4.82	1.802	2836	30.46	0	134	30.46	14.9	1.802	0.55	58.4
4	380.5	4.85	4.81	4.62	1.682	2811	24.66	0	157	24.66	17.2	1.682	0.54	56.7
5	381.9	4.58	4.53	4.35	1.515	2856	19.62	0	172	19.62	18.7	1.515	0.51	50.1
6	381.4	4.38	4.32	4.16	1.387	2867	15.03	0	185	15.03	20.1	1.387	0.49	50.2
7	381.4	4.20	4.15	3.98	1.260	2875	9.56	0	199	9.56	21.5	1.260	0.46	44.4
8	381.2	4.06	4.00	3.82	1.173	2880	4.85	0	211	4.85	22.7	1.173	0.45	25.6
9	381.1	3.83	3.79	3.61	1.011	2892	0.00	0	219	0.00	23.5	1.011	0.41	0.0
10														
11														
12														
13														
14														

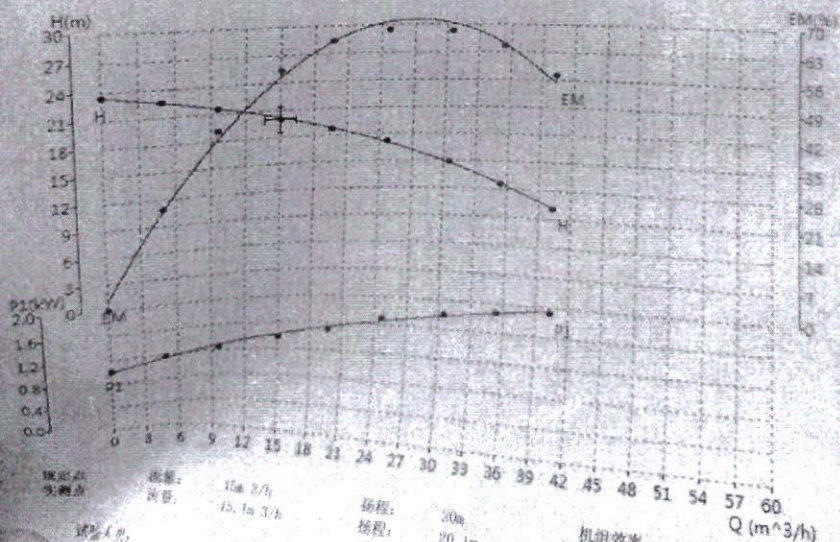

流量: 15m³/h
扬程: 20m
功率: 2.0kW
效率: 59.30%

试验日期: 2024/7/31



水泵性能试验报告

产品型号: 80BW50-18-5.5S 计划编号:

测试编号: 20230621945

原广编号: 209

泵类型: 小型潜水泵

额定电压: 380V

进口口径: 0.08m

出口口径: 0.08m


额定功率: 4kW


水温: 0.0℃

出口表压: 1.20

电机效率: %


序号	测定数值												
	电压	电流Ia	电流Ib	电流Ic	功率	转速	流量	进口压	出口压	流量	扬程	功率	功率因
	V	A	A	A	kw	r/min	m³/h	kPa	kPa	m³/h	m	kw	数
1	376.5	12.54	12.03	11.43	4.740	2912	100.36	0	57	100.36	8.0	4.719	0.61
2	375.9	12.46	11.97	11.33	4.714	2909	88.88	0	92	88.88	10.6	4.714	0.61
3	376.8	12.30	11.76	11.17	4.612	2909	80.58	0	111	80.58	12.5	4.612	0.60
4	376.7	12.10	11.63	11.01	4.556	2910	70.88	0	131	70.88	14.6	4.556	0.60
5	377.0	11.62	11.15	10.53	4.271	2916	58.78	0	151	58.78	16.6	4.271	0.59
6	376.3	11.25	10.78	10.13	4.032	2917	50.17	0	166	50.17	18.1	4.032	0.58
7	377.1	10.81	10.27	9.65	3.742	2921	44.85	0	172	44.85	18.7	3.742	0.56
8	375.3	10.55	10.30	9.25	3.545	2923	39.70	0	175	39.70	19.2	3.545	0.54
9	376.5	10.20	9.68	9.10	3.415	2928	28.14	0	192	28.14	20.8	3.415	0.54
10	376.9	9.91	9.41	8.81	3.250	2934	20.53	0	206	20.53	22.2	3.250	0.53
11	376.9	8.98	8.53	7.93	2.698	2942	0.00	0	237	0.00	25.4	2.698	0.49
12													
13													
14													

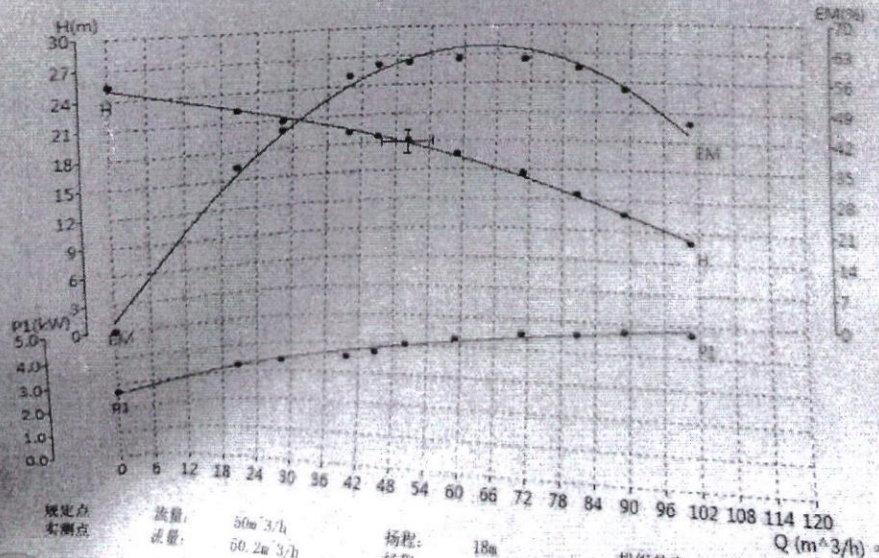

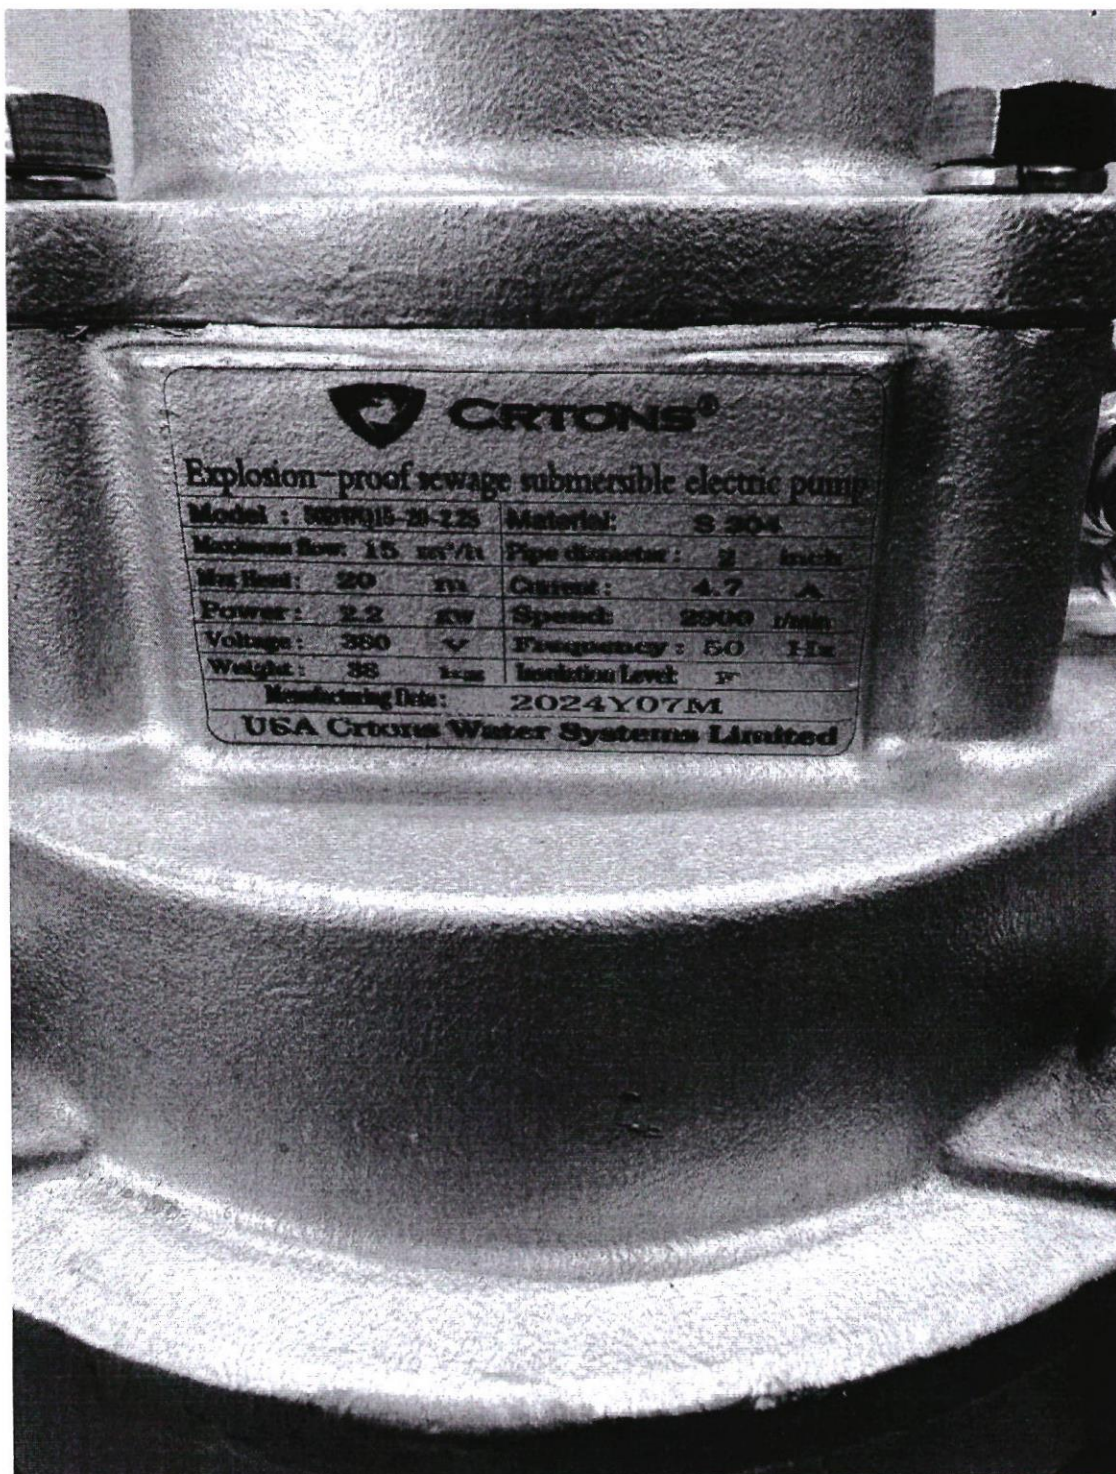

 CRTONS®	
Explosion-proof sewage submersible electric pump	
Model : SSW15-20-2.2	Material: S 304
Maximum flow: 15 m³/h	Pipe diameter : 2 inch
Max Head: 20 m	Current : 4.7 A
Power : 2.2 kW	Speed: 2900 r/min
Voltage : 380 V	Frequency : 50 Hz
Weight : 38 kg	Insulation Level : F
Manufacturing Date: 2024Y07M	
USA Crtons Water Systems Limited	



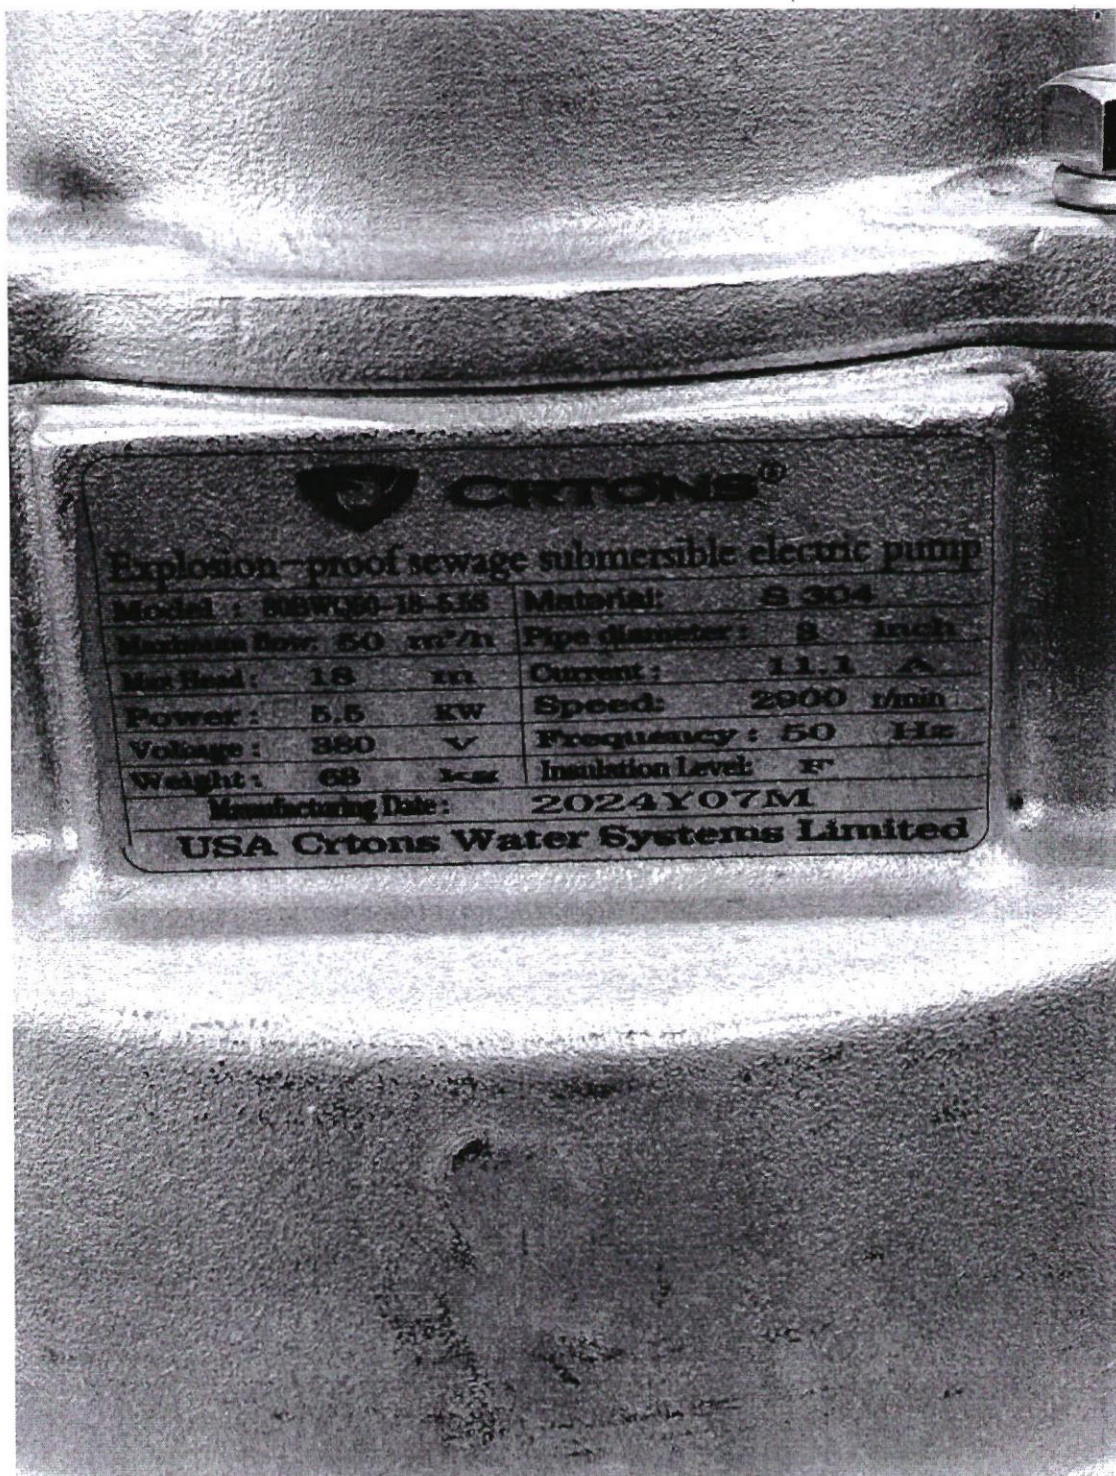

CRITONS®	
Explosion-proof sewage submersible electric pump	
Model : 88WQ90-15-515	Material: S 304
Maximum flow: 50 m³/h	Pipe diameter : 8 inch
Max Head: 18 m	Current : 11.1 A
Power : 5.5 kW	Speed: 2900 r/min
Voltage : 380 V	Frequency : 50 Hz
Weight : 68 kg	Insulation level: F
Manufacturing Date: 2024Y07M	
USA Critons Water Systems Limited	

