



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 237
التاريخ : 2026/6 /1

هيئة المواد
شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء (2026 /7056)

تعن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملاتها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمسكات البيانات ادناه:
1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة لشركات المقاولات

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقلة طباعه ومختوم وتقدم تأييد سكن مصدق من المجلس البلدي حديث يتضمن مكان الشركة او المكتب مع رقم الحساب المصرفي IBAN

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمستمسكات والبيانات أعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب (مع تزويدنا جميع المعلومات على قرص يرفق مع العروض الورقية) / هينه المواد/شعبه الشراء المباشر وثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها ب- موضوع الطلبية ج- تاريخ الغلق د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

8-في حال قيام الشركات او المكاتب باي عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات المرفقه (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ وشهاده الفاحص الثالث...الخ عند التجهيز

ت	رقم الطلبية	المواد المطلوبة	تاريخ الغلق
1	2026/7056	شراء مضخة Waste water وحسب استمارة العروض المرفقة	2026/6/11

نسخة منه الى:-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني...مع التقدير

شعبة الشراء المباشر.. مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

لجنة اعتدال الأسعار

حسين جاسم /مجد رسن/ مهدي

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حيدر عبدالخضر عبدالصاحب

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2026/6/1

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		فتره التجهيز	المنشأ المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	رقماً	كتابة				شراء Waste water وحسب المواصفات المطلوبة مضخة	1
	المبلغ الاجمالي رقماً					وحسب المواصفات المرفقة	
	المبلغ الاجمالي كتابه						

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز:
توقيع المجهز:
التاريخ:
ختم المجهز:



يتبع لطفا (2-1)

شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1-يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3-لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
- 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز,
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 7-يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 8- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
- 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
- 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- 11-16-يقدم المجهز تعهد بالالتزام بالشروط المطلوبة في المواصفات (9 فقرات (تجهيز المواد الكيماوية)) ومنها شهاده المنشأ و شهاده الفاحص الثالث ... الخ عند التجهيز

اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail : يكتب الایمیل بصورة واضح

(2-2)



Standards and Technical Specifications

1	Pump item	WASTE WATER PUMP		
	Service	Pumps Transfer waste Water		
	Locution	outdoor		
	Liquid			
	Liquid handled	waste Water	Solids Handling (inch) : max (1)	
	Inlet temperature	32° C		
	Specific gravity/ viscosity at inlet temperature	0.997 / 0.890 cp		
	Vapour pressure at inlet temperature	0.05 ATA		
	Operation conditions			
	Capacity (normal)	100 m ³ /HR		
	Differential Head (normal)	50 m		
	Differential pressure (normal)	5 bar		
	Suction : Intake from underground tank			
		Minimum liquid level start-up 1m		
		Minimum liquid level operation 1.4 m		
	Total length with suction extension pipe 1.6 m			
Technical specification for pumps				
<p>The pump (VS5) is a vertically mounted cantilever pump with no shaft supports, seals, bearings or bushings below the bearing housing. All bearings are suspended in a cartridge above the cover plate to provide protection in case of flooding.</p> <p>Material should be for all wet parts according to API 610 class D2</p> <p>Impeller type : Vortex impeller</p> <p>Number of stage :single stage</p> <p>Pumps Lubrication : Bearing lubrication grease</p> <p>The pumps should be lubricated by oil. Grease for all electrical motors (automatic single point lubricator)</p> <p>Mounted : Rectangle base plate</p> <p>Pumps should be furnished with flexible (non – sparking) coupling pump shall have a coupling guard which is removable without disturbing the coupled elements</p> <p>The pump and motor shall be aligned by the pump manufacturer speed prefer 1500 R.P.M</p> <p>Pumps & electrical motors shall be include vibration reading point</p> <p>Pumps and motors should be suitable for twenty-four-hour operation</p> <p>Electrical motor Mounting : Vertical flange mounted</p>				




	Hazardous area : Pumps and motors should be suitable operation in hazardous area ATEX Locution : outdoor Ambient temperature range : -2 °C to 55°C pump flange according ANSI B 16.5 or supplied pumps with counter flange
2	<p>Driver specifications</p> <p>3ph induction motor squirrel cage rotor , heavy duty operation , TEFC (totally enclosed fan cooled), cast iron frame and copper winding. with power cable gland , Rated power as design Drive standard : IEC Volt / Phases /HZ : 380 / 3ph / 50 Enclosure : IP 55 Ambient temperature : 55 °C Duty service : S1 Insulation class : F Lubrication : Grease Temperature Rise : class B</p>
3	<p>manuals</p> <p>manuals (installation -operation –maintenance) for pump ,motor and all accessories in English language in four copies and also tow copies of it in (compact disc) have to providing and spare parts list should be received with the equipment .</p>
4	<p>documents</p> <p>Offer should be included this documents: technical specification Predicted data sheet for pump & electrical motors Predicted dimensional outline drawing (GA drawing) Predicted Cross sectional drawings for pump Predicted Cross sectional drawings for mechanical seal performance curve for pumps Parts Listings and Cross-Sectional Drawings for (pump, mechanical seal, coupling).</p>
5	<p>Country of origin</p> <p>European and/or U.S.A and/or south Korea and/or Japan and/or Australia</p>
6	<p>NOTES</p> <p>The pump and all parts must be new and not refurbished supply with equipment's certificate of origin</p>
7	<p>Delivery time</p> <p>(6) months , 180 days</p>
8	<p>Construction Versions</p> <p>pump installation with suction extension: Cantilever pump is installed at the top of sump and works with level controls. When liquid level above the pump "priming holes" the pump works properly but as soon as the liquid level is below</p>





the before end of suction extension, the pump will be stop . The pump will restart to work when the liquid level reaches the pump "priming holes".

The pump body is immersed into the liquid and the motor is mounted above the mounting plate out of the corrosive area. Oversize heavy duty ball bearings are supplied with grease fittings and located above the mounting plate out of the corrosive area. This means no bearing in the liquid, no seal or bearing bush and bearing assembly is sealed-off to prevent bearing's contamination by liquids or gases-vapors. This allows the pump to run dry without risk of damage and so reliable operation and reduced costs. pump should be supply with Suction strainer and suction extension

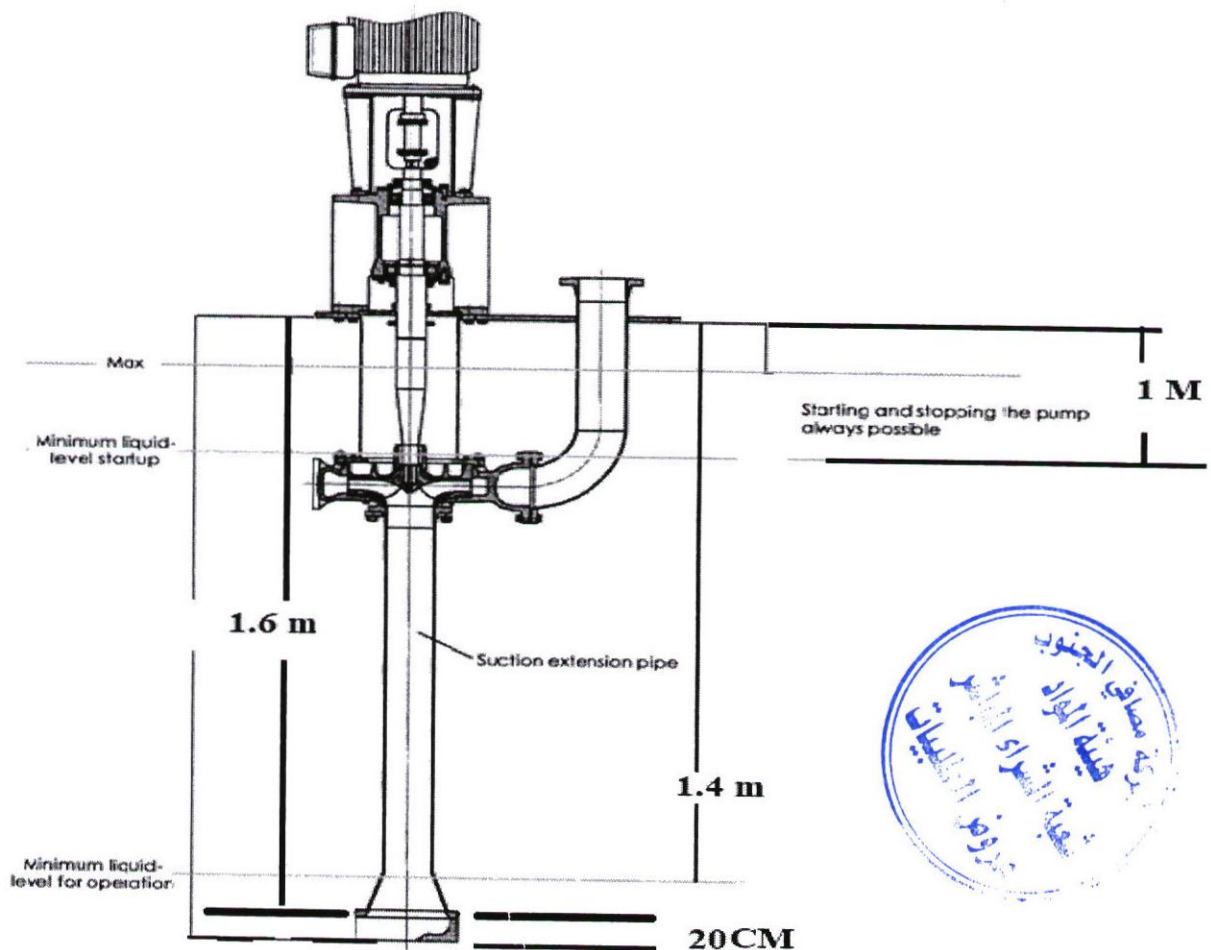

Handwritten signature and date: 5/12